

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442
Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А. тел/факс 8(86130)28-345

И.о. главного врача, руководитель ИЛ



Утверждаю
Т.Н. Луценко

ПРОТОКОЛ
Испытаний № 916/4/П от «04» декабря 2020 г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14/1

Объект, где производился отбор пробы (образца): Приморско-Ахтарский район, п. М.Горького

Точка отбора: водонапорная башня скважины № 4768

Характеристика объекта испытаний: Вода питьевая

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора пробы: 03.12.2020 г. 08-00 - 09-00

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 03.12.2020г. 10-30

Отбор пробы выполнил: Слабышев А.А.

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 03.12.2020г.

Дата окончания испытаний: 04.12.2020г.

Место проведения испытаний: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, дом 75, литер А1

Испытания проводили: врач-бактериолог Бейдер И.Т.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442
Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А, тел./факс: 8(86130)58-345

И.о. главного врача, руководитель ИЛ
Т.Н. Луценко

Утверждаю
Т.Н. Луценко



ПРОТОКОЛ
Испытаний № 915/4/П от «04» декабря 2020 г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14/1

Объект, где производился отбор пробы (образца): Приморско-Ахтарский район, с. Пригородное

Точка отбора: водонапорная башня скважины № 5731

Характеристика объекта испытаний: Вода питьевая

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора пробы: 03.12.2020 г. 08-00 - 09-00

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 03.12.2020г. 10-30

Отбор пробы выполнил: Слабышев А.А.

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 03.12.2020г.

Дата окончания испытаний: 04.12.2020г.

Место проведения испытаний: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, дом 75, литер А1

Испытания проводили: врач-бактериолог Бейдер И.Т.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442
Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А. тел/факс 8(86130)58-345

И.о. главного врача, руководителя ИЛ



ПРОТОКОЛ
Испытаний № 920/4/П от «04» декабря 2020 г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14/1

Объект, где производился отбор пробы (образца): Приморско-Ахтарский район, п. Центральный

Точка отбора: водонапорная башня скважины № 5585

Характеристика объекта испытаний: Вода питьевая

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора пробы: 03.12.2020 г. 08-00 - 09-00

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 03.12.2020г. 10-30

Отбор пробы выполнил: Слабышев А.А.

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	50	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 03.12.2020г.

Дата окончания испытаний: 04.12.2020г.

Место проведения испытаний: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, дом 75, литер А1

Испытания проводили: врач-бактериолог Бейдер И.Т.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442
Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А. тел./факс: 8(861)30)58-345

И.о. главного врача, руководитель ИЛ
Т.Н. Луценко



ПРОТОКОЛ
Испытаний № 919/4/П от «04» декабря 2020 г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14/1

Объект, где производился отбор пробы (образца): Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская

Точка отбора: водонапорная башня скважины № 2000 «СТФ»

Характеристика объекта испытаний: Вода питьевая

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора пробы: 03.12.2020 г. 08-00 - 09-00

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 03.12.2020г. 10-30

Отбор пробы выполнил: Слабышев А.А.

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	50	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 03.12.2020г.

Дата окончания испытаний: 04.12.2020г.


Место проведения испытаний: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, дом 75, литер А1

Испытания проводили: врач-бактериолог Бейдер И.Т.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442
Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А. тел/факс 8(86130)58-345

И.о. главного врача, руководитель ИЛ

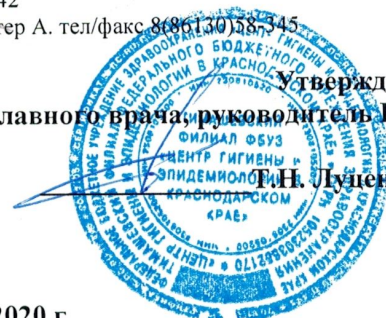

Г.И. Луценко

ПРОТОКОЛ
Испытаний № 918/4/П от «04» декабря 2020 г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14/1

Объект, где производился отбор пробы (образца): Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская

Точка отбора: водонапорная башня скважины № 1538 «ЦРМ»

Характеристика объекта испытаний: Вода питьевая

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора пробы: 03.12.2020 г. 08-00 - 09-00

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 03.12.2020г. 10-30

Отбор пробы выполнил: Слабышев А.А.

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 03.12.2020г.

Дата окончания испытаний: 04.12.2020г.

Место проведения испытаний: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, дом 75, литер А1

Испытания проводили: врач-бактериолог Бейдер И.Т.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442
Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А, телефон: 8(860)058-545

И.о. главного врача, руководитель ИЛ



Т.Н. Дуценко

ПРОТОКОЛ
Испытаний № 917/4/П от «04» декабря 2020 г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14/1

Объект, где производился отбор пробы (образца): Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская

Точка отбора: водонапорная башня скважины № 4772 «МТФ»

Характеристика объекта испытаний: Вода питьевая

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора пробы: 03.12.2020 г. 08-00 - 09-00

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 03.12.2020г. 10-30

Отбор пробы выполнил: Слабышев А.А.

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	50	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 03.12.2020г.

Дата окончания испытаний: 04.12.2020г.

Место проведения испытаний: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, дом 75, литер А1

Испытания проводили: врач-бактериолог Бейдер И.Т.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442
Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А, тел. факс 8(86130)58-345

И.о. главного врача, руководитель ИЛ



Утверждаю

Т.Н. Луценко

ПРОТОКОЛ

Испытаний № 914/4/П от «04» декабря 2020 г.

страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 14/1

Объект, где производился отбор пробы (образца): Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская

Точка отбора: водонапорная башня скважины № 6503 «Сад»

Характеристика объекта испытаний: Вода питьевая

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора пробы: 03.12.2020 г. 08-00 - 09-00

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 03.12.2020г. 10-30

Отбор пробы выполнил: Слабышев А.А.

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 03.12.2020г.

Дата окончания испытаний: 04.12.2020г.

Место проведения испытаний: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, дом 75, литер А1

Испытания проводили: врач-бактериолог Бейдер И.Т.